



(2017)国认监认字(246)号



170008112250



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0606

报告编号：2019032011199299081

# 坐便器水效检验检测报告

报告编号： 2019032011199299081

产品名称： 坐便器

型号： C9422TE

申请单位： 和成(中国)有限公司

检验检测机构： 安徽省产品质量监督检验研究院（国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心）



## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”、“骑缝章”无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效,报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出,逾期不予处理。
- 6、委托检验仅对来样负责。

# 检 测 报 告

委托单位	和成(中国)有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	和成(中国)有限公司	委托日期	2019-03-15
样品名称	坐便器	来样日期	2019-03-20
型号/规格	C9422TE	样品数量	1件
样品等级	合格品	样品状态	外观无异常
生产日期/批号	2019.1	商标	HCG
检验依据	GB 25502-2017 《坐便器水效限定值及水效等级》 GB/T 6952-2015 《卫生陶瓷》		
检测项目	便器用水量、水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水弯最小通径、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验(单冲不适用)。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 25502-2017、GB/T 6952-2015 的相关要求，其水效等级为 <u>2级</u> 。 (以下空白)		



批准:

审核:

主检:

样品描述及说明		产品参数			
		智能坐便器	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
		种类	<input type="checkbox"/> 单冲式坐便器 <input checked="" type="checkbox"/> 双冲式坐便器		
		结构	<input type="checkbox"/> 虹吸式 <input type="checkbox"/> 冲落式 <input checked="" type="checkbox"/> 喷射虹吸 <input type="checkbox"/> 漩涡虹吸		
		类型	<input type="checkbox"/> 挂箱式 <input type="checkbox"/> 坐箱式 <input checked="" type="checkbox"/> 连体式 <input type="checkbox"/> 冲洗阀式		
		安装方式	<input checked="" type="checkbox"/> 落地式 <input type="checkbox"/> 壁挂式		
		排污方向	<input checked="" type="checkbox"/> 下排式 <input type="checkbox"/> 后排式		
		坑距 (mm)	400		
		名义用水量 (L)	<input checked="" type="checkbox"/> 便器平均用水量 4.8 <input checked="" type="checkbox"/> 全冲水量 6.0 <input checked="" type="checkbox"/> 半冲水量 4.2		
		外形尺寸 长×宽×高 (mm)	680 × 420 × 710		
关键零部件					
名称	型号	制造商	材质	描述	
水箱配件	进水阀	广东安百利卫浴科技有限公司	塑料： <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> 其它 /	防虹吸装置： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	ABL-2018		金属： <input type="checkbox"/> 铜质 <input type="checkbox"/> 其它 /		
	排水阀	广东安百利卫浴科技有限公司	塑料： <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> 其它 /	扳手位置： <input checked="" type="checkbox"/> 顶端 <input type="checkbox"/> 左侧	
	ABL-3009		金属： <input type="checkbox"/> 铜质 <input type="checkbox"/> 其它 /		<input type="checkbox"/> 右侧 <input type="checkbox"/> 其它 /
冲洗阀	/	/	<input type="checkbox"/> 铜质 <input type="checkbox"/> 其它 /	/	
冲洗水箱	/	/	/	/	
智能坐便器机电部件	/	/	/	/	
其他说明： /					




一、样品照片（含水箱）（注：要求产品特征清晰可见。）



样品照片

二、关键零部件照片（水箱配件或冲洗阀）

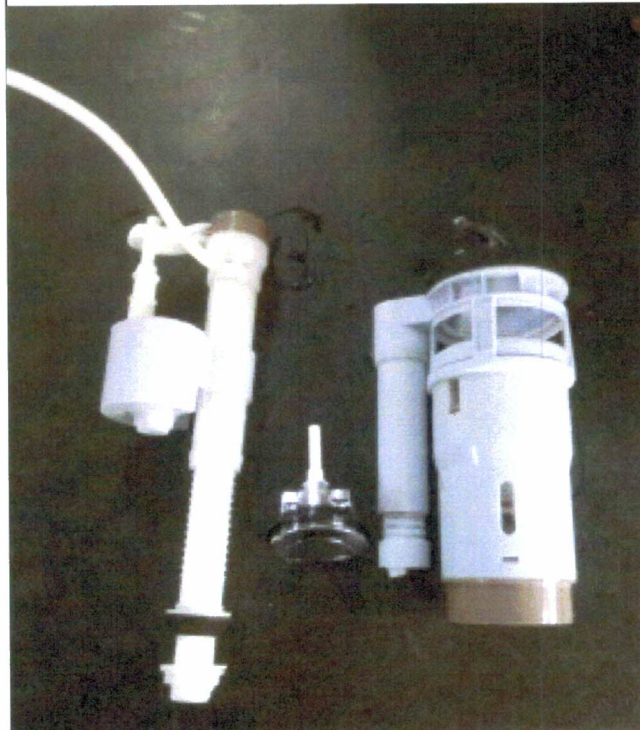



# 检 测 结 果

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	便器 用水量	单档	平均用水量 $\leq 6.4\text{L}$	/ L	N
		双档	全冲用水量 $\leq 8.0\text{L}$	5.6 L	P
	半冲用水量 $\leq 5.6\text{L}$		3.6 L	P	
	平均用水量 $\leq 6.4\text{L}$		4.3 L	P	
2	水封深度	所有带整体存水弯便器的水封深度 $\geq 50\text{mm}$	60 mm	P	
3	坐便器水封表面尺寸	$\geq 100\text{mm} \times 85\text{mm}$	198mm $\times$ 152mm	P	
4	存水弯最小通径	坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球	能通过	P	
5	洗净功能	累积残留墨线总长 $\leq 50\text{mm}$	0; 0 mm	P	
		单段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$	0; 0 mm		
6	排水管道输送特性	球的平均传输距离 $\geq 12\text{m}$	18.0 m	P	



# 检 测 结 果

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
7	水封回复功能	水封回复 $\geq 50$ mm。若为虹吸式坐便器, 每次均应有虹吸产生	60 mm	P
8	排放功能	球排放	连续3次试验平均数 $\geq 90$ 个	100 (个) P
		颗粒排放	连续3次试验, 坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数 $\leq 125$ 个, 可见尼龙球3次平均数 $\leq 5$ 个	可见聚乙烯颗粒: 0 (个) 可见尼龙球: 0 (个) P
		混合介质排放	第一次冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球) $\geq 22$ 个, 如有残留介质, 第二次应全部冲出	28 (个) P
9	污水置换功能	单冲式坐便器稀释率 $\geq 100$	/	N
		全冲式坐便器, 只进行半冲水试验, 稀释率 $\geq 25$	$> 25$	P
10	卫生纸试验	双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验, 测定3次, 每次坐便器便池中应无可见纸	符合	P
11	清洗水流量	清洗水流量不应小于200mL/min	/ mL/min	N
12	整机耗电量	每个工作周期的耗电量应不大于0.12kW·h	/ kW·h	N
备注	P 试验结果符合要求, F 试验结果不符合要求, N 不适用			

(本页以下空白)

\*\*\*\*\*结束\*\*\*\*\*