



(2017)国认监认字(246)号



170008112250



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

报告编号: 2019032011199641071

坐便器水效检验检测报告

报告编号: 2019032011199641071

产品名称: 坐便器

型号: CS2525

申请单位: 和成(中国)有限公司

检验检测机构: 安徽省产品质量监督检验研究院(国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心)




注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”、“骑缝章”无效。
- 2、复制的报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效,报告应加盖骑缝章。
- 4、报告涂改无效。
- 5、若对检验报告持有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出,逾期不予处理。
- 6、委托检验仅对来样负责。

检 测 报 告

委托单位	和成(中国)有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	和成(中国)有限公司	委托日期	2019-03-15
样品名称	坐便器	来样日期	2019-03-20
型号/规格	CS2525	样品数量	1件
样品等级	合格品	样品状态	外观无异常
生产日期/批号	2018.10	商标	HCG
检验依据	GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》 GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》		
检测项目	便器用水量、水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水弯最小通径、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验(单冲不适用)。		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 25502-2017、GB/T 6952-2015的相关要求，其水效等级为 <u>2级</u> 。 (以下空白) 签发日期：2019-03-22 (检验检测专用章)		

批准：  审核：  主检： 


样 品 描 述 及 说 明	产品参数				
	智能坐便器	☐ 是 ☒ 否			
	种类	☐ 单冲式坐便器 ☒ 双冲式坐便器			
	结构	☐ 虹吸式 ☐ 冲落式 ☒ 喷射虹吸 ☐ 漩涡虹吸			
	类型	☐ 挂箱式 ☒ 坐箱式 ☐ 连体式 ☐ 冲洗阀式			
	安装方式	☒ 落地式 ☐ 壁挂式			
	排污方向	☒ 下排式 ☐ 后排式			
	坑距 (mm)	300			
	名义用水量 (L)	☒ 便器平均用水量 4.8 ☒ 全冲水量 6.0 ☒ 半冲水量 4.2			
	外形尺寸 长×宽×高 (mm)	<u>625</u> × <u>380</u> × <u>795</u>			
	关键零部件				
	名称	型号	制造商	材质	描述
	水箱 配件	进水阀	瑞尔特卫浴科技股份有限公司	塑料: ☒ ABS ☐ 其它 /	防虹吸装置: ☒ 有 ☐ 无
		A1260		金属: ☐ 铜质 ☐ 其它 /	
		排水阀	瑞尔特卫浴科技股份有限公司	塑料: ☒ ABS ☐ 其它 /	扳手位置: ☒ 顶端 ☐ 左侧 ☐ 右侧 ☐ 其它 /
		A2415		金属: ☐ 铜质 ☐ 其它 /	
	冲洗 阀	/	/	☐ 铜质 ☐ 其它 /	/
	冲洗 水箱	/	/	/	/
	智能 坐便 器机 能部 件	/	/	/	/
	其他说明: /				

一、样品照片（含水箱）（注：要求产品特征清晰可见。）



样品照片

二、关键零部件照片（水箱配件或冲洗阀）

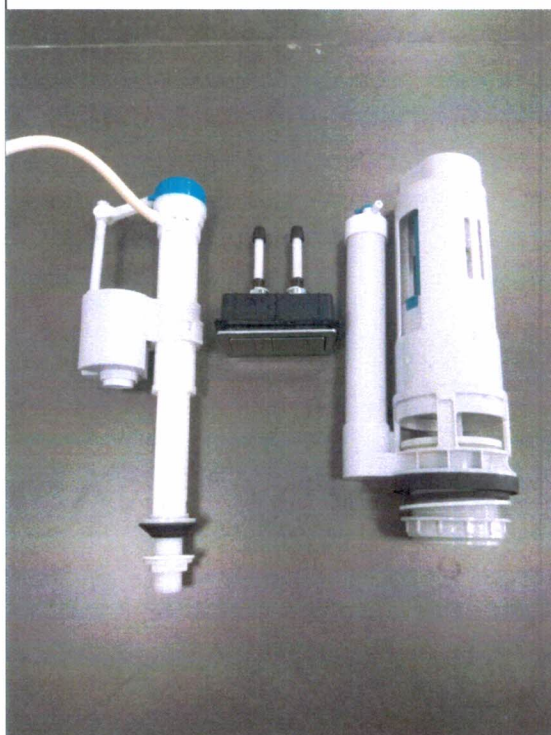

检 测 结 果

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	便器用水量	单档	平均用水量≤6.4L	/ L	N
		双档	全冲用水量≤8.0L	5.7 L	P
			半冲用水量≤5.6L	3.8 L	P
			平均用水量≤6.4L	4.4 L	P
2	水封深度		所有带整体存水弯便器的水封深度≥50mm	62 mm	P
3	坐便器水封表面尺寸		≥100mm×85mm	190mm×150mm	P
4	存水弯最小通径		坐便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球	能通过	P
5	洗净功能		累积残留墨线总长≤50mm	0; 0 mm	P
			单段残留墨线长度≤13mm	0; 0 mm	
6	排水管道输送特性		球的平均传输距离≥12m	18.0 m	P

检 测 结 果

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
7	水封回复功能		水封回复 $\geq 50\text{mm}$ 。若为虹吸式坐便器，每次均应有虹吸产生	62 mm	P
8	排放功能	球排放	连续3次试验平均数 ≥ 90 个	100 (个)	P
		颗粒排放	连续3次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数 ≤ 125 个，可见尼龙球3次平均数 ≤ 5 个	可见聚乙烯颗粒： 0 (个) 可见尼龙球： 0 (个)	P
		混合介质排放	第一次冲出坐便器的混合介质（海绵条和纸球） ≥ 22 个，如有残留介质，第二次应全部冲出	28 (个)	P
9	污水置换功能		单冲式坐便器稀释率 ≥ 100	/	N
			全冲式坐便器，只进行半冲水试验，稀释率 ≥ 25	> 25	P
10	卫生纸试验		双冲式坐便器进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸	符合	P
11	清洗水流量		清洗水流量不应小于 200mL/min	/ mL/min	N
12	整机耗电量		每个工作周期的耗电量应不大于 $0.12\text{kW}\cdot\text{h}$	/ kW·h	N
备注	P 试验结果符合要求，F 试验结果不符合要求，N 不适用				

（本页以下空白）

*****结束*****